



Max Hauri AG
Weidstrasse 16
9220 Bischofzell

Kundennr.
5401

Ihr Zeichen
Peter Weber

Unser Zeichen
MC

Datum
09.02.2017

Bewilligung

Nummer: **17.0112**
gültig bis: **08.02.2020**

Kennzeichnung:  HB 1
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **16-IK-0111** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen kennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **AP/UP Steckdosen**

Handelsmarken: **Modino**

Typenbezeichnung Nenndaten
115.. 250V/440V~ 10A 3L+N+PE
 CH-Typ 15, Normblatt SEV 6532-1
125.. 250V/440V~ 16A 3L+N+PE
 CH-Typ 25, Normblatt SEV 5932-1

Schutzklasse:

Schutzgrad: IP20

Grundlagen: Test Report / Electrosuisse / 16-IK-0111.S01 vom 10.01.2017
Test Report / Electrosuisse / 16-IK-0111.S03 vom 10.01.2017

Bemerkung: Zusätzliche Typeninformationen, Typenschlüssel und Typenübersicht gemäss Seite 7 zu Test Report 16-IK-0111.S03, und Seite 7 zu Test Report 16-IK-0111.S01.

Prüfnormen: IEC 60884-1(ed.3):2002 + A1:06 + A2:13





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung


Nummer: **17.0112**

Seite **2**

SEV1011:2009 + A1:12

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

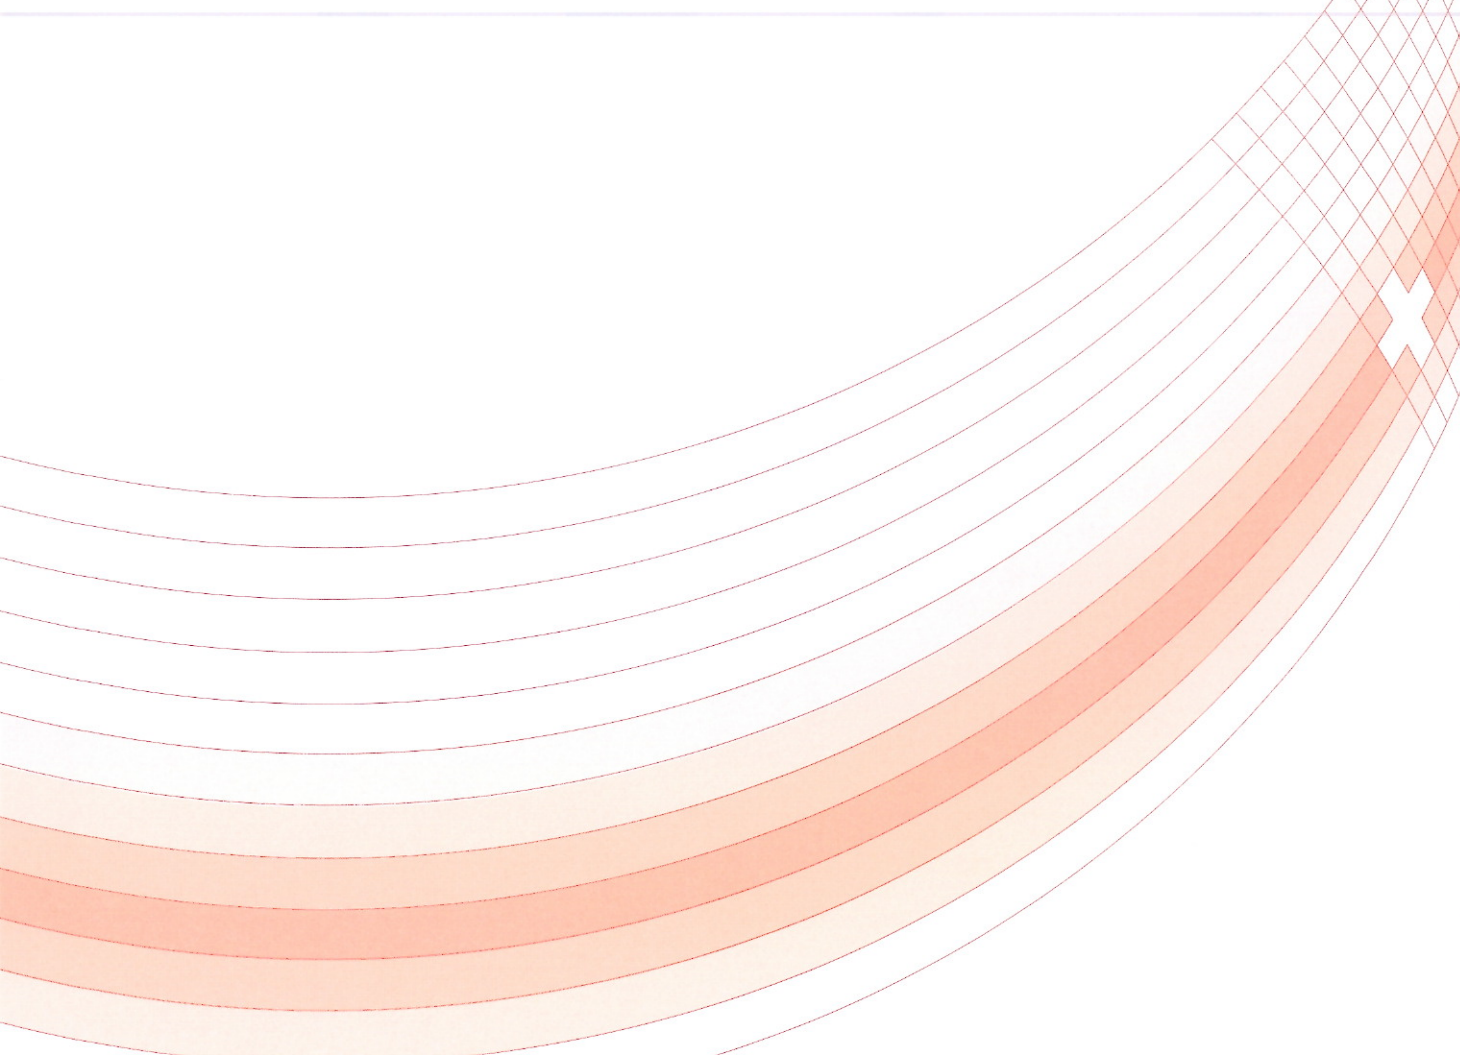

General product information:

Object/Part No.	Manufacturer/ Trademark	Type/Model	Technical Data	Standard	Mark(s) of Conformity
Socket outlet	modino	125 / 125.E / 125.AP / 125.EF / 125.FS / 125.FP	16 A / 250 V~ / 440 V ~	IEC 60884-1(ed.3): 2002 + A1:06 + A2:13 SEV1011:2009+A1:2012	S+

Nomenclature

Type designation	Amount of socket-outlet / -s CH-Typ 25	Method of mounting	Method of installation A or B	Shutters yes or no
125	Single	Flush type	Design A	N
125 E	Single	Main part	Design A	N
125 EF	Single	Compl. front part with main part	Design A	N
125 FS	Single	Complete front part	Design A	N
125 FP	Single	Inner front part	Design A	N
125 AP	Single	Surface type	Design A	N

Product key

125	.	.
		E: Einsatz (nur Kontaktblock für T15/25)
		FS: Frontset (Frontplatte + Abdeckrahmen)
		FP: Frontplatte
		EF: Einsatz + Frontplatte
		AP: Aufputz

Eidg. Starkstrominspektorat ESTI
 Marktüberwachung / Bewilligung Sicherheitszeichen
 Luppenstrasse 1 / 8320 Fehraltorf
 Tel. 044 956 12 12 / Fax 044 956 12 22
 www.esti.ch

9.2.17 MC

General product information:

Object/Part No.	Manufacturer/ Trademark	Type/Model	Technical Data	Standard	Mark(s) of Conformity
Socket outlet	modino	115 / 115 E / 115 EF / 115 FS / 115 FP / 115 AP	10 A / 250 /440 V~	IEC 60884-1(ed.3): 2002 + A1:06 + A2:13 SEV1011:2009+A1:2012	S+

Nomenclature

Type designation	Amount of socket-outlet / -s CH-Typ 15	Method of mounting	Method of installation A or B	Shutters yes or no
115	Single	Flush type	Design A	N
115 E	Single	Main part	Design A	N
115 EF	Single	Compl. front part with main part	Design A	N
115 FS	Single	Complete front part	Design A	N
115 FP	Single	Inner front part	Design A	N
115 AP	Single	Surface type	Design A	N

Product key

115	.	.
		FS: Frontset (Frontplatte + Abdeckrahmen)
		FP: Frontplatte
		EF: Einsatz + Frontplatte
		AP: Aufputz
125	.	E
		E: Einsatz (nur Kontaktblock für T15/25)

Eidg. Starkstrominspektorat ESTI
 Marktüberwachung / Bewilligung Sicherheitszeichen
 Luppenstrasse 1 / 8320 Fehraltorf
 Tel. 044 956 12 12 / Fax 044 956 12 22
 www.est.ch

9.2.17 MC